




AE44

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-95

ПАСПОРТ ПС-1189

Производитель: BRANDONI VALVOLE INDUSTRIALE, Via Novara, 199
28078 Romagnano Sesia (No) – ITALY, Tel. +39 0163 8281 11, Fax +39 0163 8281 30

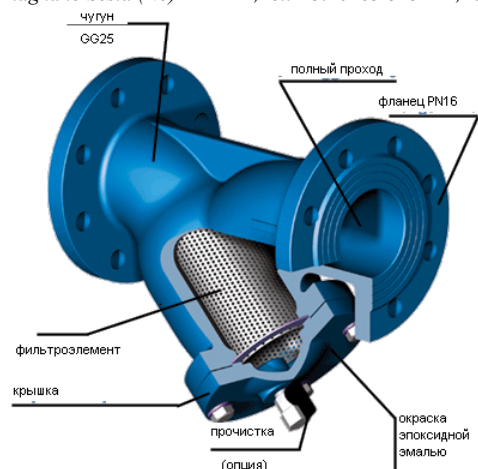

ФИЛЬТР МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ КОСОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ЧУГУННЫЙ BR 11

1. Назначение и область применения.


Фильтр предназначен для очистки потока воды, пара, сжатого воздуха, технологических жидкостей, от механических частиц, размер которых превышает размер ячейки фильтроэлемента.

Фильтр может использоваться в системах отопления, водопровода, вентиляции, пневматических и пр. системах, транспортирующие жидкости и газы, не агрессивные по отношению к чугуну, нержавеющей стали и прокладочному материалу.

2. Технические характеристики

Наименование характеристики	Ед. изм.	Значение характеристики по диаметрам условного прохода					
		50мм	65мм	80мм	100мм	125мм	150мм
Размер ячейки	мм	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Коэффициент пропускной способности	м3/час	50	82	100	190	280	400
Нормативное рабочее давление, PN	бар	16	16	16	16	16	16
Интервал рабочих температур	°C	-30 +110					

3. Конструкция и принцип работы

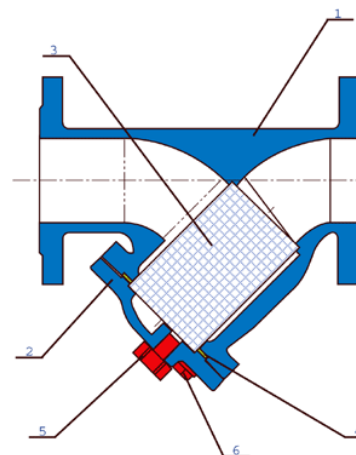


Корпус фильтра 1 выполнен из чугуна методом литья, также как и крышка фильтровальной камеры 2. Корпус и крышка имеют эпоксидное эмалевое покрытие. В крышке может быть встроен (по отдельному заказу) мини-вентиль 5 для спуска воды из камеры. Крышка 2 присоединены к корпусу с помощью винтов 6 через резиновую прокладку 4.

В фильтровальной камере расположен фильтрующий элемент 3 из нержавеющей стали. Нормативное давление, диаметр условного прохода и стрелка, указывающая направление потока отлиты на корпусе фильтра.

4. Используемые материалы


Поз.	Наименование	Материал	Марка
1	Корпус	чугун	GG25
2	Крышка фильтровальной камеры	чугун	GG25
3	Фильтрующий элемент	Сталь нержавеющая	AISI 304
4	Прокладка (кольцо)	Резина	NBR
5	Мини-вентиль (опция)		
6	Болт (4-8 шт)	Сталь оцинкованная	C40

5. Габаритные размеры

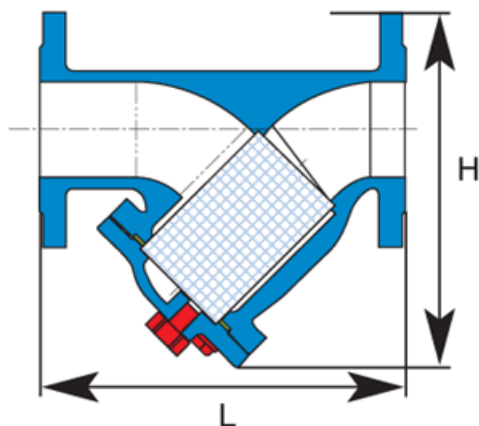


Диаметр условного прохода	L, мм	H, мм	Ячейка сетки, мм	Вес, кг
50	230	135	1,5	9,7
65	290	160	1,5	18,3
80	310	180	1,5	22,5
100	350	220	1,5	28
125	400	280	1,5	48
150	480	320	1,5	63

6. График зависимости давления от температуры

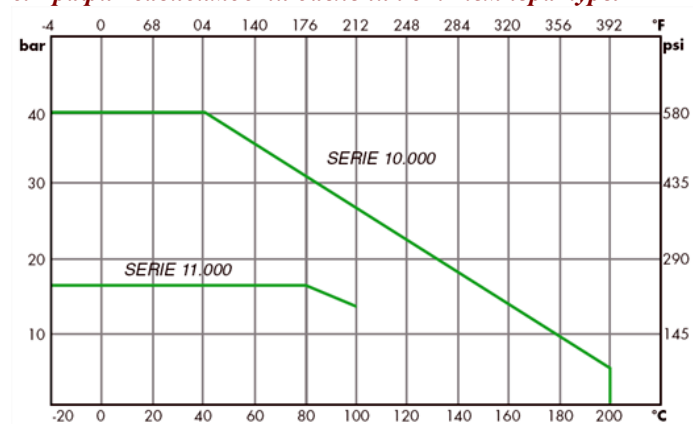

7. Указания по монтажу.

Фильтр должен устанавливаться на трубопроводе таким образом, чтобы, крышка фильтровальной камеры была обращена вниз.
 Ответные фланцы должны быть рассчитаны на PN16 и соответствовать указанным ниже габаритам:

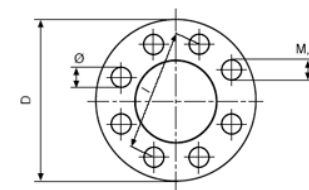

Ду	D, мм	L, мм	Количество отверстий, шт	Диаметр отверстий, мм
50	165	125	4	18
65	185	145	4	18
80	200	165	8	18
100	220	180	8	18
125	250	210	8	18
150	285	240	8	22

8. Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию

Фильтр должен эксплуатироваться при давлении и температуре, изложенных в разделе 2. Техническое обслуживание фильтра заключается в периодической очистки фильтровальной камеры от скопившегося шлама. Открывать крышку фильтровальной камеры допускается только при перекрытой подаче транспортируемой среды. Для контроля степени загрязнения фильтра рекомендуется устанавливать манометры до фильтра и после него.

6. Условия хранения и транспортировки

Фильтры должны храниться в упаковке предприятия –изготовителя по условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69.

7. Возможные неисправности и способы их устранения

Неисправность	Причина	Способ устранения
Течь из-под крышки фильтровальной камеры	Ослабление затяжки болтов	Затянуть болты
Течь из-под крышки фильтровальной камеры	Разрушение или пересыхание резинового кольца	Заменить резиновое кольцо

8. Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие фильтров требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине потребителя в результате нарушения правил, изложенных в настоящем Паспорте.

Brandoni Spa
 Amministratore
 Delegato

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ФИЛЬТР МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ КОСОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ЧУГУННЫЙ

BR 11

№	Марка изделия	Количество, шт, по диаметрам								
		50	65	80	100	125	150			
	BR 11									

Дата продажи _____

Продавец _____

Штамп или печать

торгующей организации

Гарантийный срок - ***18 месяцев со дня продажи***

Рекламации и претензии на качество товара принимаются по адресу:

г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Качалова, дом 11,

Отдел продаж ООО «Веста Трейдинг», тел/факс (812)3247742, 5674814

При предъявлении претензии к качеству товара, покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме в котором указываются:
 - название организации или Ф.И.О. покупателя;
 - фактический адреса покупателя и контактный телефон;
 - название и адрес организации, производившей монтаж;
 - краткое описание параметров системы, в которой использовалось изделие;
 - краткое описание дефекта.
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция).
3. Акт гидравлического испытания системы, в которой монтировалось изделие.
4. Настоящий гарантийный талон.

Отметка о возврате или обмене товара:

Дата: «__»_____200__г. Подпись_____